

Упаковочный материал, предназначенный для перевозки и хранения, пригоден для вторичной переработки.

По истечении срока службы изделия сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать изделие, можно получить от местных органов власти.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы пульта контроля и управления составляет более 7 лет, исчисляется с даты ввода в эксплуатацию. При отсутствии информации по дате ввода в эксплуатацию оборудования, срок службы считается с даты выпуска. В случае непригодности опор после окончания установленного срока службы производится его утилизация в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, установленными в вашем регионе.

ГАРАНТИЯ

Для осуществления сервисных и ремонтных работ обращайтесь в ООО «ЮНИО-ВЕНТ».

Телефон сервисного отдела: +7 (495) 902-76-75; 8 (800) 707-02-35.

Срок гарантии составляет 2 года.

Гарантийный талон можно скачать по QR-коду на нашем сайте.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории Евразийского экономического союза и соответствует всем национальным и международным стандартам. Сведения о сертификации могут быть изменены, при возникновении вопросов обращайтесь к продавцу.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Регистрационный номер декларации о соответствии действующим регламентам: ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.95556/25 от 01.11.2025.

Официальный дистрибьютор Греерс:

«Мир Нагрева» teplo@mirnagreva.ru

+7 (495) 798-27-55 (все регионы)

+7 (495) 790-50-34 (г. Москва)

+7 (812) 984-69-26 (г. Санкт-Петербург)

+7 (8452) 37-44-39 (г. Саратов)

8 (800) 444-73-69 (бесплатно по РФ)

www.MirNagreva.ru




11.2025

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПКЧ-1

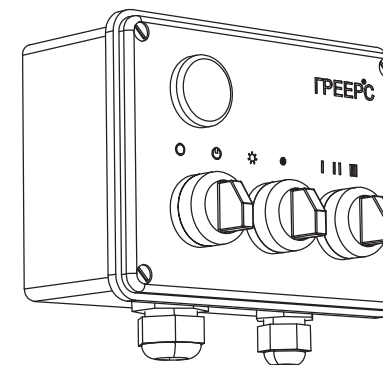

Благодарим за приобретение продукции ГРЕЕРС

Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по изделию, обратитесь к продавцу или позвоните по бесплатному номеру 8 800 707-02-35

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данное руководство является неотъемлемой и существенной частью пульта контроля и управления ПКЧ-1. Подробное ознакомление клиента (пользователя) с настоящей документацией обязательно для правильного монтажа и эксплуатации изделия:

- Пульт ПКЧ-1 должен использоваться строго по указанному назначению. Использование не по назначению является опасным для здоровья и имущества.
- Компания-изготовитель не несет ответственность за ущерб, возникающий в результате ошибок при установке, эксплуатации и при несоблюдении указаний компании-изготовителя.
- С целью улучшения продукции компания-изготовитель оставляет за собой право изменять содержание настоящего руководства без предварительного уведомления.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию, внешний вид (в том числе цвет) или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик. Это не является недостатком товара.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт контроля и управления ПКУ-1 предназначен для подключения оборудования с трехскоростными двигателями типа АС. Пульт ПКУ-1 имеет уровень защиты от воздействия воды и пыли по стандарту IP54. Пульт оборудован сигнальной лампой для визуального контроля работы аппарата, а также переключателями on/off, режима «Зима-Лето» и выбора скорости работы вентилятора.

К пультам контроля и управления ПКУ-1 можно подключить выносной термостат (тип ERT/TRO), что позволит поддерживать в автоматическом режиме заданную температуру в помещении. Любо датчик DCM при использовании ПКУ-1 с воздушными завесами серии ЗВП-М.

Пульт ПКУ-1 применяется вместе с оборудованием:

- Водяными тепловетилляторами ГРЕЕРС ВС.
- Спецверсией водяных тепловетилляторов ГРЕЕРС ВС-С.
- Воздушными завесами ГРЕЕРС ЗВП-М.
- Дестратификаторами ГРЕЕРС Д.


В комплект устройства входит:

- Пульт контроля и управления;
- Техническая документация;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Диапазон рабочей температуры (°C)	0 ... +40
Степень защиты (IP)	54
Нагрузка на клеммы (А)	6
Макс. сечение провода (мм ²)	1.5
Вес (кг)	0.51
Установка	Настенная
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Серый

ПКУ-1

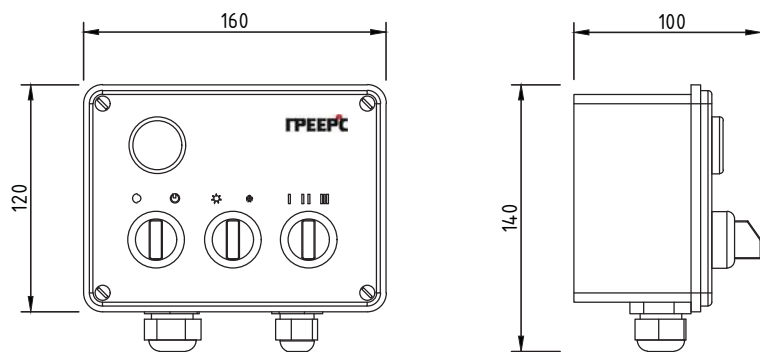


Все многопроводные провода необходимо обжать металлическим наконечником. Тип провода и его сечение должен подбирать проектировщик.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПКУ-1



Пульт контроля и управления можно устанавливать только внутри помещений. Перед началом работ по установке ПКУ-1 необходимо отключить электрическое питание.

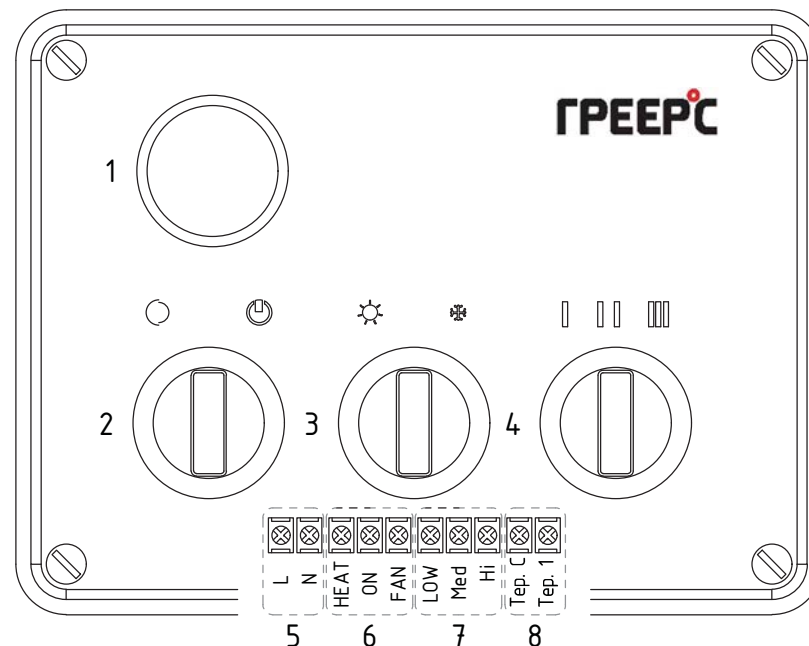

- 1 – лампа сигнальная
- 2 – переключатель on/off
- 3 – переключатель режима работы аппарата “Зима-Лето”
- 4 – переключатель скорости работы вентилятора
- 5 – подключение группы питания
- 6 – подключение группы режимов работы
- 7 – подключение вентилятора
- 8 – подключение выносного термостата (тип ERT/TRO) или концевого выключателя DCM

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия должно выполняться квалифицированными специалистами. Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

Порядок технического обслуживания:

- отключить электропитание;
- проверить целостность корпуса;
- произвести осмотр на наличие загрязнений, при необходимости протереть мягкой ветошью и продуть сжатым воздухом;
- при необходимости протянуть клеммы подключения;
- закрыть крышку, подать питание.